

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/10531/2018

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **1322/8/18/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

k činnosti: **montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **JOHANN HOCHREITER s.r.o.**

adresa: Wolkerova 1390/29, 326 00 Plzeň

IČ: 29096952

odpovědný zástupce: Ing. Ladislav Kulháněk

datum narození: 27. února 1968

adresa bydliště: Žižkova 22, 344 01 Domažlice

Provozovna: Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn

V Praze dne 12. března 2018


Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Zpracoval: Ing. Jiří Sluka

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Liberec, Orlí 261/8, 460 02 Liberec 3

Za správnost vyhotovení: Michal Hlava




Ing. Tůma Tomáš
Technický náměstek

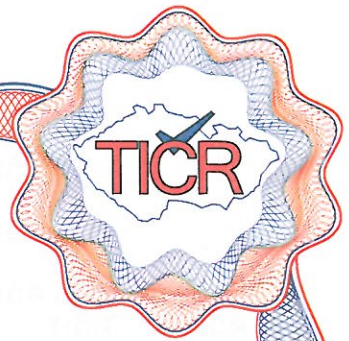

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/10531/2018

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **1322/8/18/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu



Ing. Tůma Tomáš
Technický náměstek